
資料3

第59回旧RD最終処分場問題連絡協議会

維持管理の状況について

令和8年(2026年)11月16日

旧処分場全体航空写真

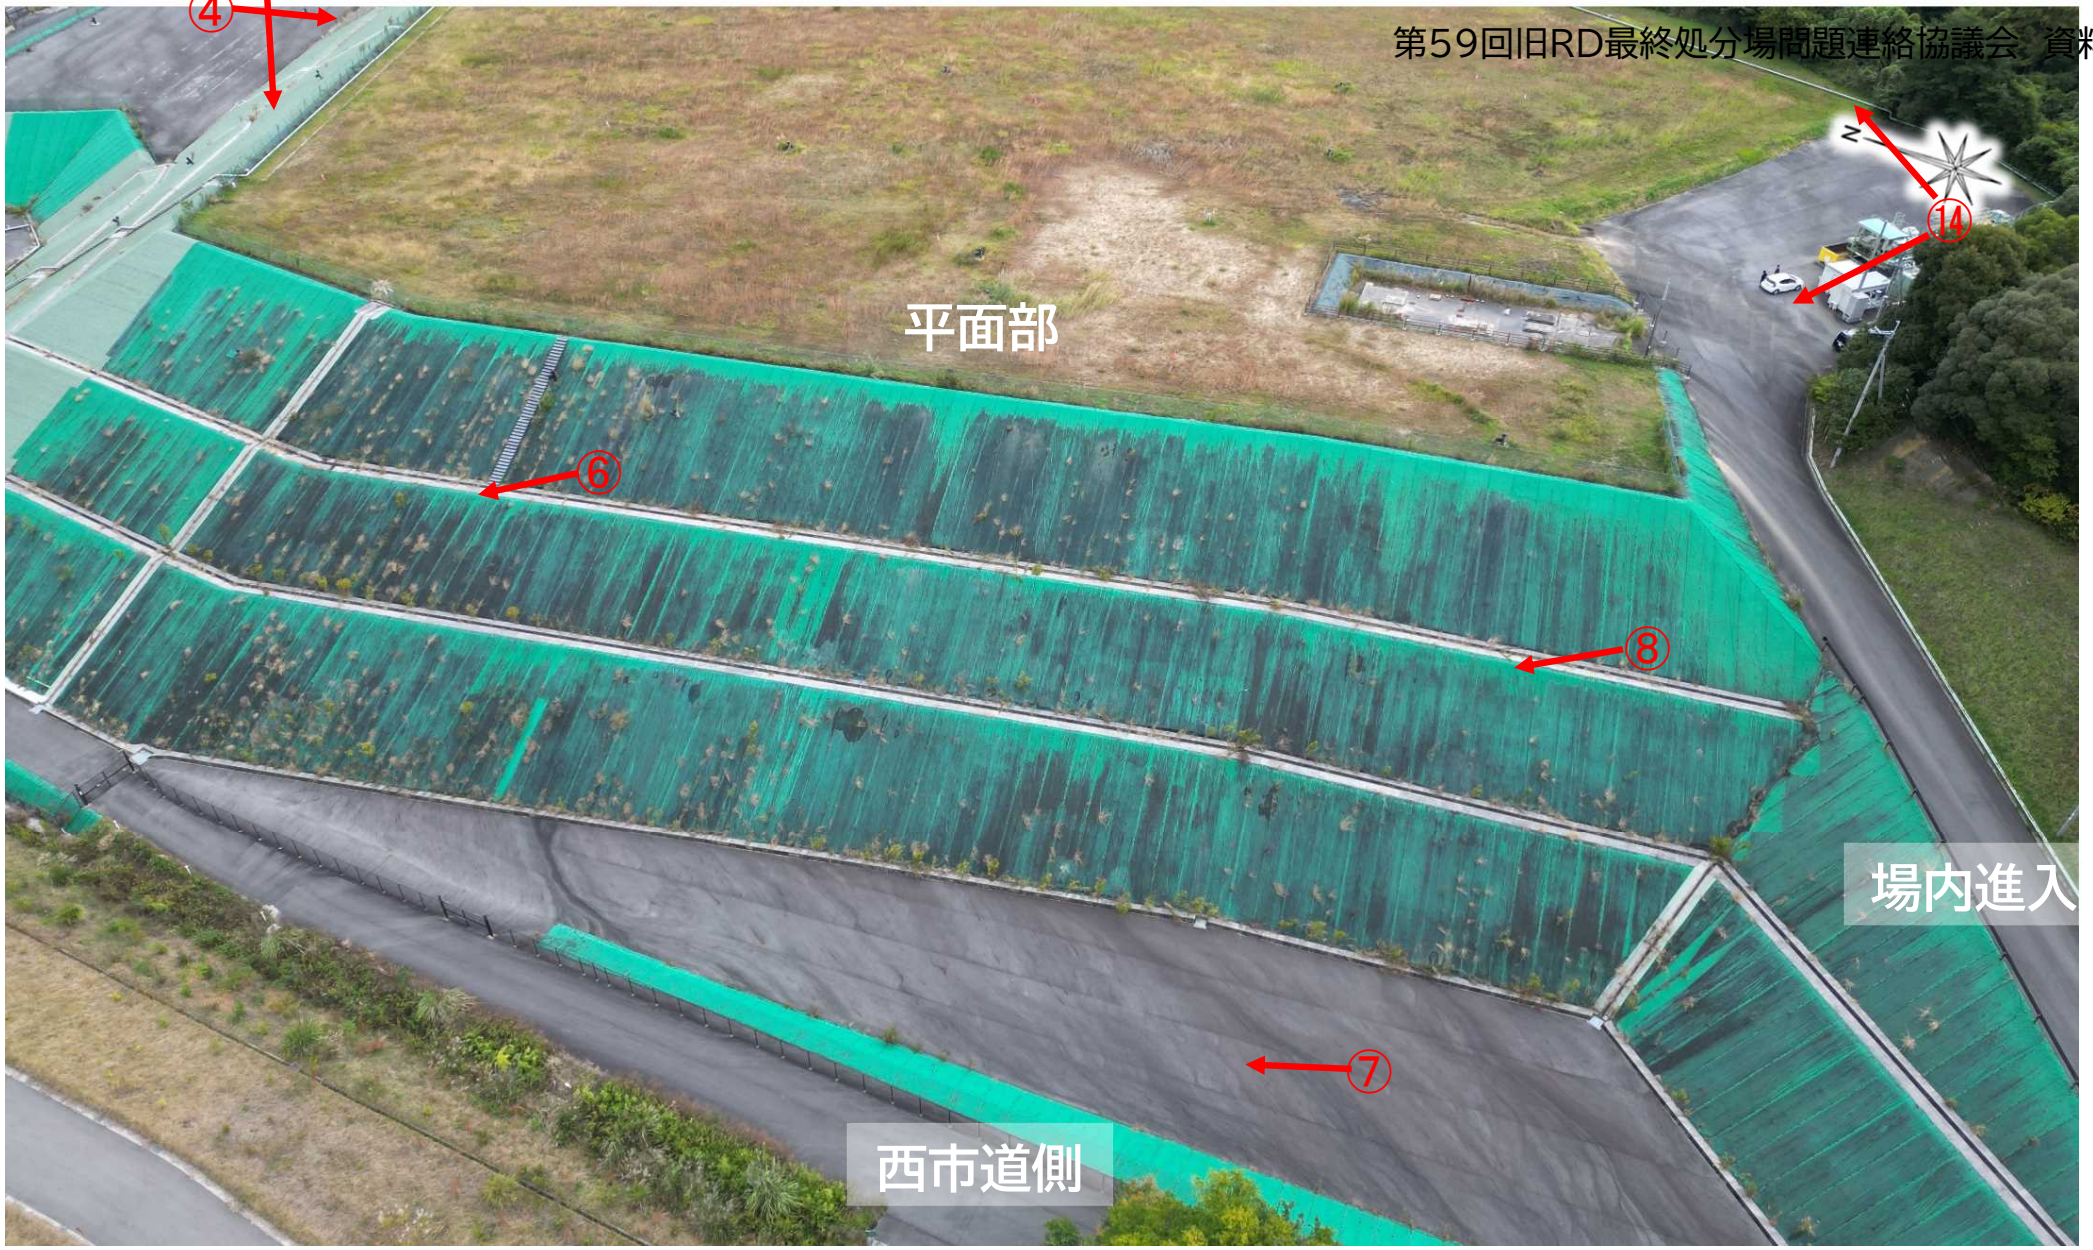

撮影日　令和8年(2026年)11月6日

旧処分場全体航空写真



撮影日
令和8(2026年)11月6日

バイパス側の状況

撮影日　令和8年(2026年)10月1日










西市道側の状況

撮影日　令和8年(2026年)10月1日

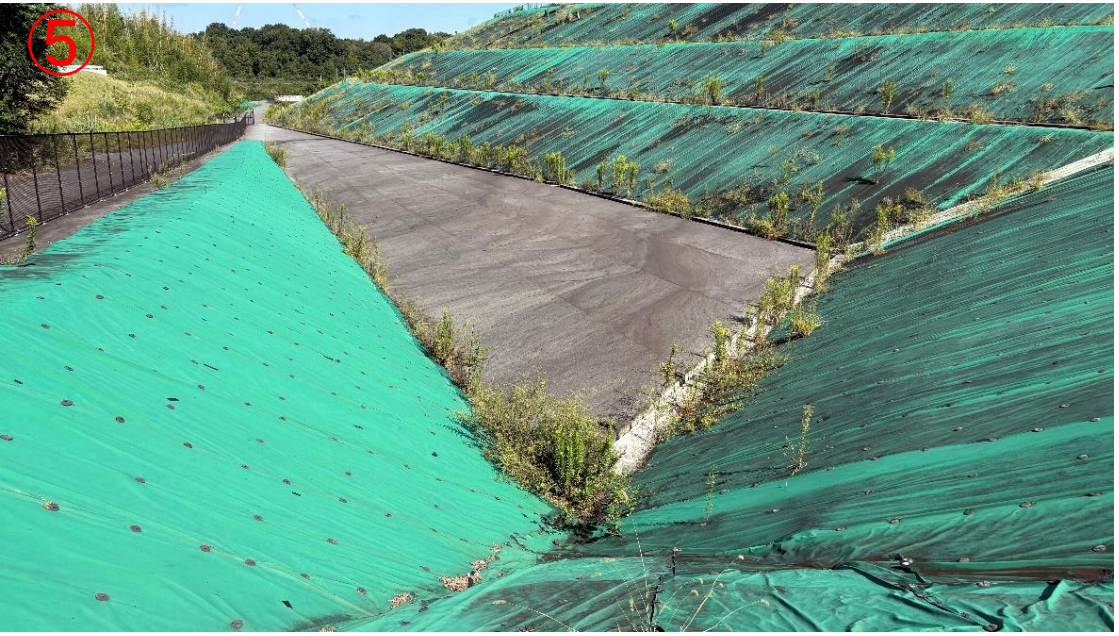







洪水調整池付近の状況

撮影日　令和8年(2026年)10月1日







平面部の状況

撮影日　令和8年(2026年)10月1日

⑫



⑬



⑭



水処理施設の管理状況

R8.9.17　自家用電気工作物の年次点検

- 技術基準等に適合しない事項および設備不具合に関する事項・運用上の案件事項ともに該当なし。　⇒　良好な結果

R8.9.17　制御盤の不具合対応

- 点検終了後、電力供給はされているものの制御盤の機能が復旧しなかった。
- 制御盤のCPUをリセットし機能回復を試みるが回復しなかった。
- 老朽化したCPUを更新し制御盤の機能が回復し、水処理を再開。

【点検の様子】





【故障したCPU】




水処理施設の水質等の状況

- 令和8年7月～9月の処理水量は、日平均　約　54 ㎥。
- 原水、処理水とも計画処理水質の超過なし（令和8年8月採取、詳細は次ページ）。
- 主な項目（SS、COD）の変動は右のグラフのとおり。

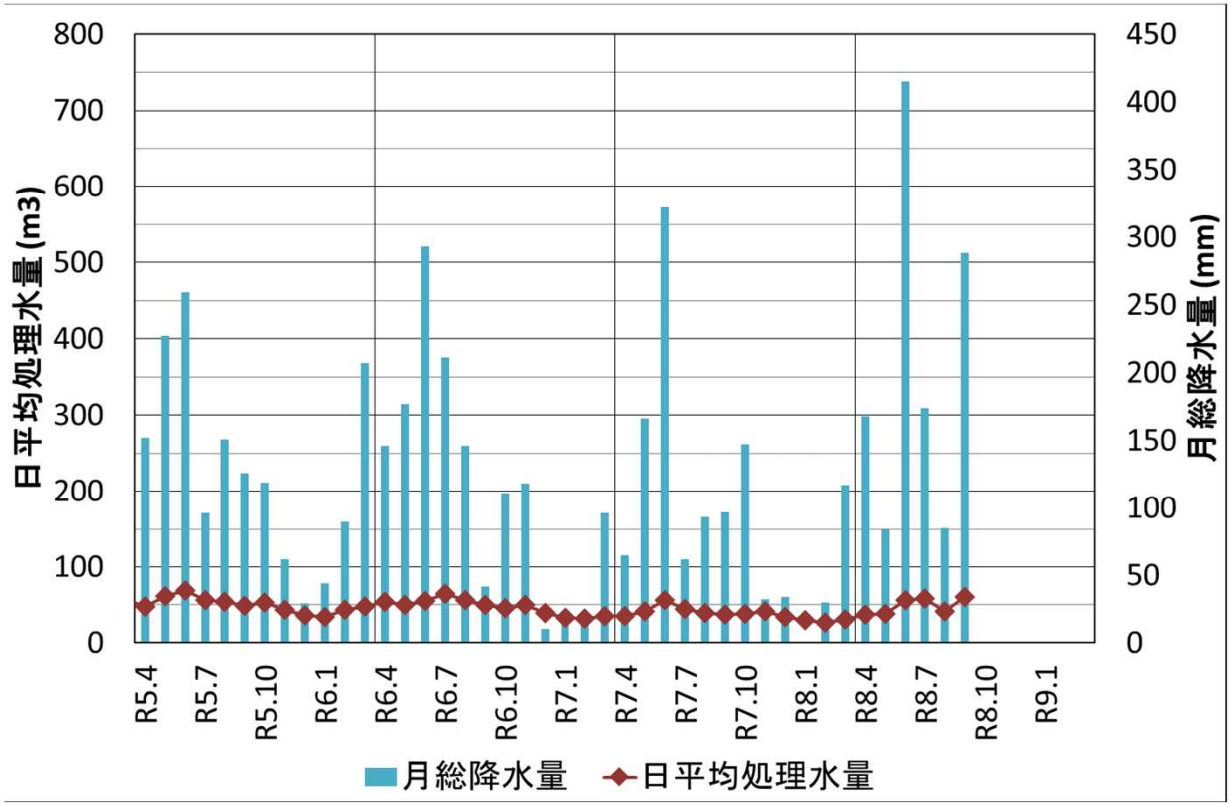

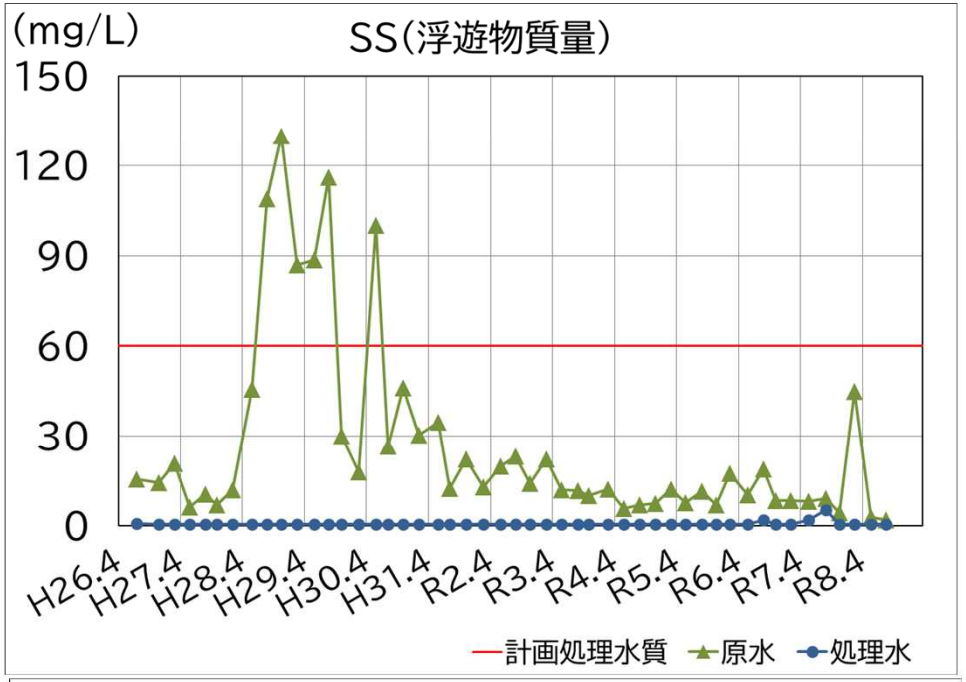

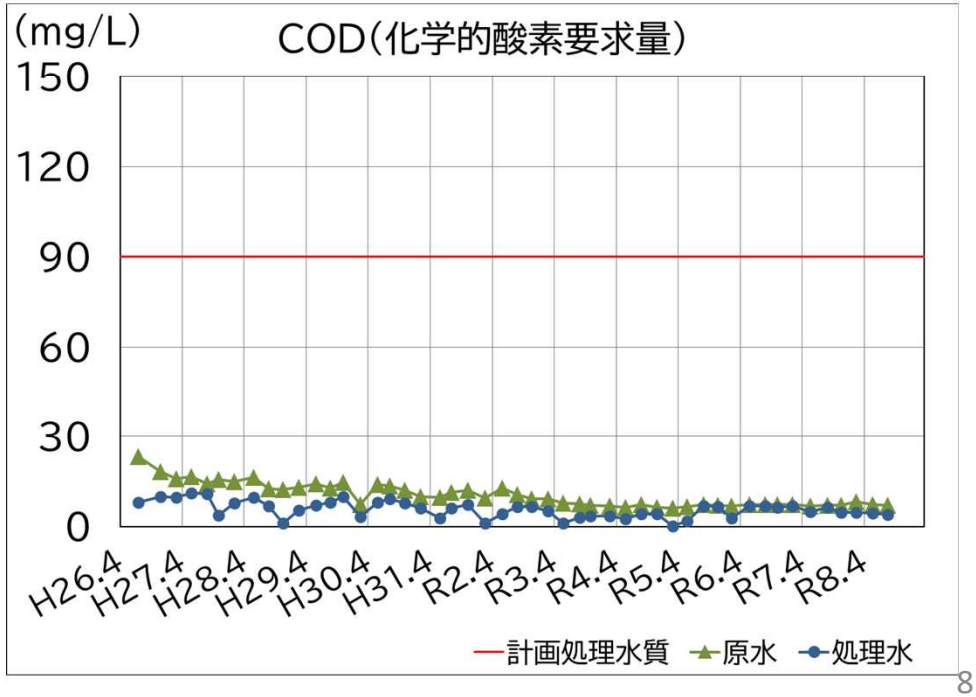

水処理施設の水質状況

項目		単位	原水水質	処理水水質	計画処理水質（下水道排除基準と管理型処分場排水基準の厳しい方）
			令和8年8月17日	令和8年8月17日	
有害物質	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01
	シアン化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1
	有機リン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	検出されないこと
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.1
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.05
	ひ素及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.05
	総水銀化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.005
	アルキル水銀化合物	(mg/L)	不検出	不検出	検出されないこと
	PCB	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.003
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.3
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.1
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.2
	四塩化炭素	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.02
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.04
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04未満	0.04未満	0.4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	3
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.06
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.02
	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.010	0.009	0.5
	ベンゼン	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.1
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.1
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.8	0.8	10
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.3	0.3	8
	ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.0012	0	10
その他	pH(水素イオン濃度)	−	7.9	7.9	5.8以上8.6以下
	BOD(生物化学的酸素要求量)	(mg/L)	3	1未満	60
	COD(化学的酸素要求量)	(mg/L)	7.1	4.0	90
	SS(浮遊物質量)	(mg/L)	1.8	0.5未満	60
	電気伝導度	(mS/m)	100	100	—
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(鉱油類含有量)	(mg/L)	0.5未満	0.5未満	5
	(動植物油脂類含有量)	(mg/L)	0.5未満	0.5未満	30(日平均20)
	フェノール類含有量	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	5(日平均1)
	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	3(日平均1)
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	2(日平均1)
	溶解性鉄及びその化合物	(mg/L)	0.10未満	0.10未満	10
	溶解性マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.26	0.10未満	10
	クロム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	2(日平均0.1)
	大腸菌数	(CFU/mL)	0	0	800
	アンチモン含有量	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	日平均0.05
	ニッケル含有量	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	日平均1
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	(mg/L)	2.4	2.1	100
	窒素含有量	(mg/L)	2.7	2.4	日平均60未満
	リン含有量	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	日平均8
	水温	(℃)	24.6	26.8	45未満
	沃素消費量	(mg/L)	3.2	3.2	220未満
	外観(色調)	−	微褐色	無色	—
	外観(濁り)	−	微濁	透明	—
	臭気	−	異常なし	異常なし	—

※ 計画処理水質超過なし。