

ふりがな おおと


歯科医院名

大音歯科医院

診療科目 : 歯科

歯科医師 : 大音篤孝 ・ 大音篤之

《地図》

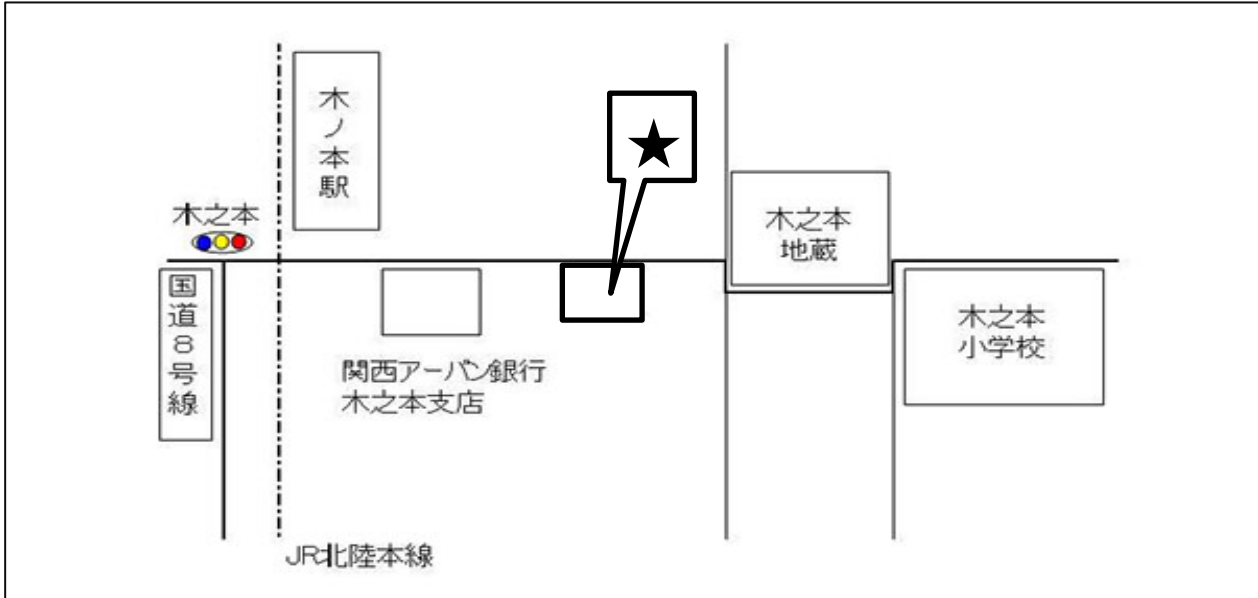

●住所 長浜市木之本町木之本1088

●TEL 0749-82-2230 ●FAX 0749-82-2766

《診察時間》

		月	火	水	木	金	土	日	備考
午前	8:00~12:00	○	○	○	△	○	○	△	△: 午後 2:00~4:00
午後	2:00~6:00	○	○	△	△	○	△	△	

予約制の有無	無	キッズルームの有無	無
訪問診療	○	個室の診療室	無
歯科衛生士の有無	有	車イスの常備	無
補助犬の同伴	可	スタッフ介助	有

《知的・発達障害者（児）への配慮》

事前に本人の苦手や得意な事、診察への希望等の相談	○	歯科医院の雰囲気慣れるための通院	○
診療台で徐々に機械音、照明等に慣れさせる練習	○	絵カード等の作成、使用	○
治療終了後の定期受診・歯や口の健康管理	○	待ち時間短縮のための診察時間の配慮	×
視覚・聴覚的な配慮	○	笑気	×

項目		詳細	項目		詳細
出入口	段差	有 (15cm1 段)	トイレ	入口の有効幅	外開き引き戸 (69cm)
	スロープ	無		段差	無
	手すり	無		ペーパーの位置	左
玄関	ドアの種類	手動		車イス対応	有
	ドアの形状	引き戸 (片引き)		オストメイト対応	無
	ドアの有効幅	64cm		自動洗浄便座	無
	靴脱ぎ場	四角 (たて 90cm×よこ 161cm)		ベビーシート	無
	車イス回転幅	無		ベビーチェア	無
	段差	有 (16cm)	外の洗面台	有	
	スロープ	無	非常呼出ボタン	無	
待合室	ドアの種類	ドア無し	トイレ・その他		
	ドアの形状	ドア無し	建物の情報	診察室の階層	1 階
	ドアの有効幅	ドア無し		玄関 インターホン	無
	段差	無		駐車場	有 (3 台)
	通路有効幅	81cm		駐車場・ 障害者専用	無
	受付カウンター の高さ	98cm		その他	レントゲン室 有効通路幅・ 入口幅
ドアの種類	手動	車イスの ままでの 診療装置等			無
ドアの形状	開き戸 (片開き)	介護ヘルパー 同伴時の受診 時間の配慮	○		
ドアの有効幅	78cm				
出入口の段差	無				
診察室	通路の有効幅	81cm			

※ベビーシート・おむつ交換が可能、ベビーチェア・幼児を固定できるイス

《備考》