

第51回旧RD最終処分場問題連絡協議会


維持管理の状況について

令和6年(2024年) 11月25日

旧処分場全体航空写真



旧処分場全体航空写真

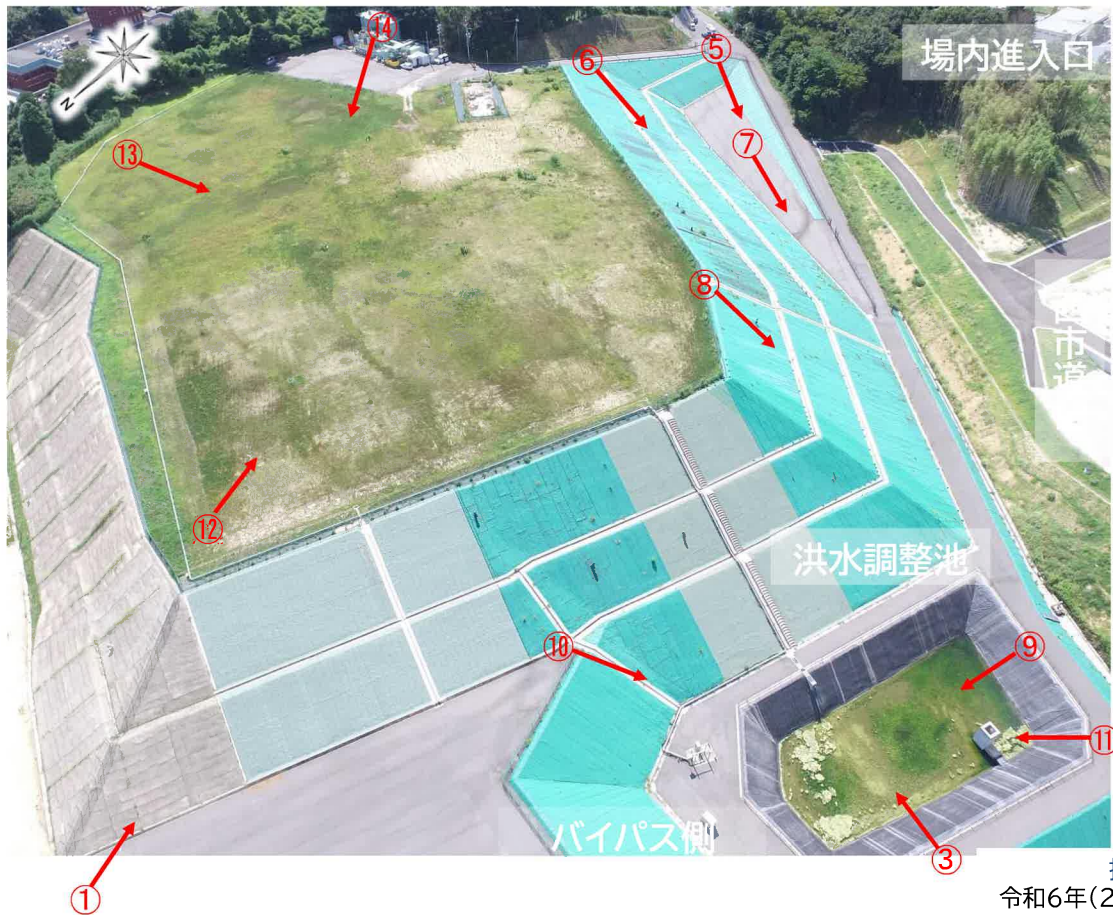

撮影日
令和6年(2024年)9月20日

バイパス側の状況

第51回旧RD最終処分場問題連絡協議会 資料3

撮影日 令和6年(2024年)9月26日



西市道側の状況

第51回旧RD最終処分場問題連絡協議会 資料3

撮影日 令和6年(2024年)9月26日



洪水調整池付近の状況

第51回旧RD最終処分場問題連絡協議会 資料3

撮影日 令和6年(2024年)9月26日



平面部の状況

撮影日 令和6年(2024年)9月26日



14



水処理施設の管理状況

R6.9.10 処理水サンプリングポンプの更新



処理水監視槽内にポンプ設置






通水確認



電流値確認

水処理施設の水質等の状況

- 令和6年7月～9月の処理水量は、
日平均 約57m³。
- 原水、処理水とも計画処理水質の超過なし
(令和6年8月採取、詳細は次ページ)。
- 主な項目(SS、COD)の変動は右のグラフ
のとおり。

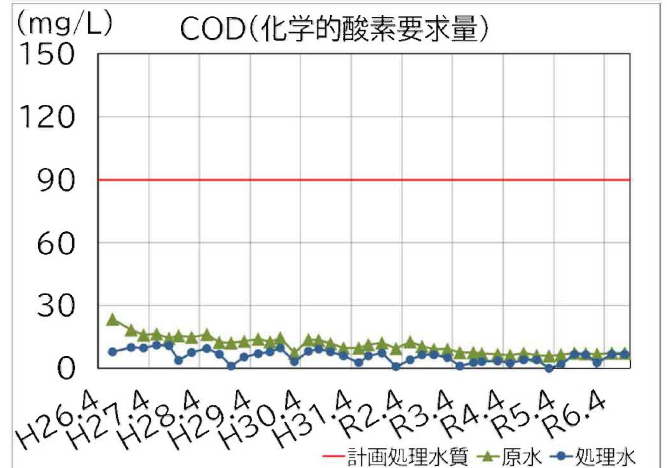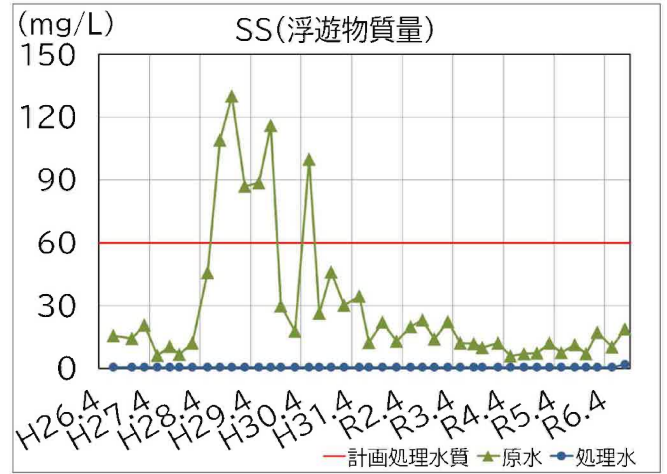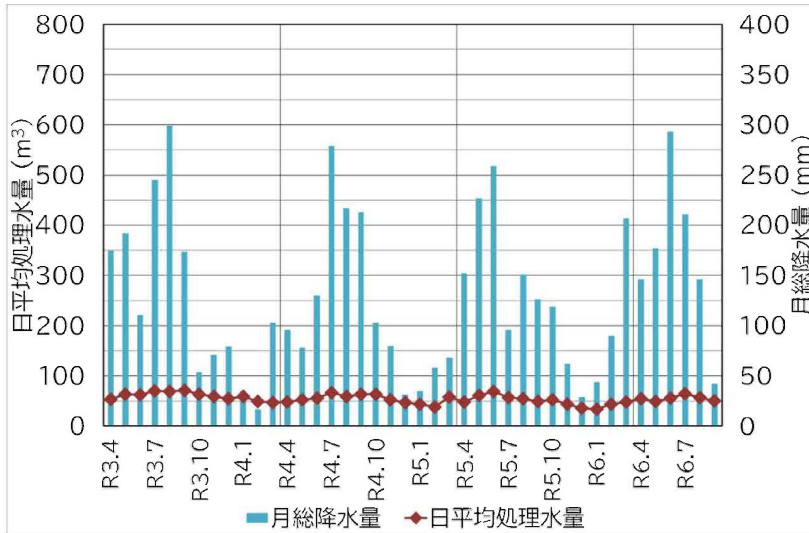

水処理施設の水質状況

項 目	単位	原水水質	処理水水質	計画処理水質 (下水道排除基準と管理型 処分場排水基準の厳しい方)
		令和6年8月27日	令和6年8月27日	
有害物質	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.01
	シアン化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1
	有機リン化合物	(mg/L)	不検出	検出されないこと
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.1
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.05
	ひ素及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.05
	総水銀化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.005
	アルキル水銀化合物	(mg/L)	不検出	検出されないこと
	PCB	(mg/L)	0.0005未満	0.003
	トリクロロフェン	(mg/L)	0.001未満	0.3
	テトラクロロフェン	(mg/L)	0.001未満	0.1
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02未満	0.2
	四塩化炭素	(mg/L)	0.001未満	0.02
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004未満	0.04
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.02未満	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04未満	0.4
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	3
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.006未満	0.06
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.002未満	0.02
	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	—
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.008	0.5
	ベンゼン	(mg/L)	0.01未満	0.1
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.1
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.8	10
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.2未満	8
	ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.0020	10
その他	pH(水素イオン濃度)	—	7.8	5.8以上8.6以下
	BOD(生物化学的酸素要求量)	(mg/L)	1	60
	COD(化学的酸素要求量)	(mg/L)	7.3	90
	SS(浮遊物質)	(mg/L)	18.8	60
	電気伝導度	(mS/m)	100	—
	アルカリ抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	(mg/L)	0.5未満	5
	(動植物油脂類含有量)	(mg/L)	0.5未満	30(日平均20)
	フェノール類含有量	(mg/L)	0.1未満	5(日平均1)
	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	3(日平均1)
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	2(日平均1)
	溶解性鉄及びその化合物	(mg/L)	0.10未満	10
	溶解性マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.10未満	10
	クロム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	2(日平均0.1)
	大腸菌群数	(個/cm ³)	6	3000
	アンチモン含有量	(mg/L)	0.005未満	日平均0.05
	ニッケル含有量	(mg/L)	0.01未満	日平均1
	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び 硝酸性窒素含有量	(mg/L)	2.5	100
	窒素含有量	(mg/L)	2.8	日平均60未満
	リン含有量	(mg/L)	0.1未満	日平均8
	水温	(℃)	26.3	45未満
	沃素消費量	(mg/L)	3.5	220未満
	外観(色調)	—	微褐色	—
	外観(濁り)	—	微濁	—
	臭気	—	異常なし	—

※ 計画処理水質超過なし。