


琵琶湖、河川におけるPFOS及びPFOAの調査地点

《琵琶湖》

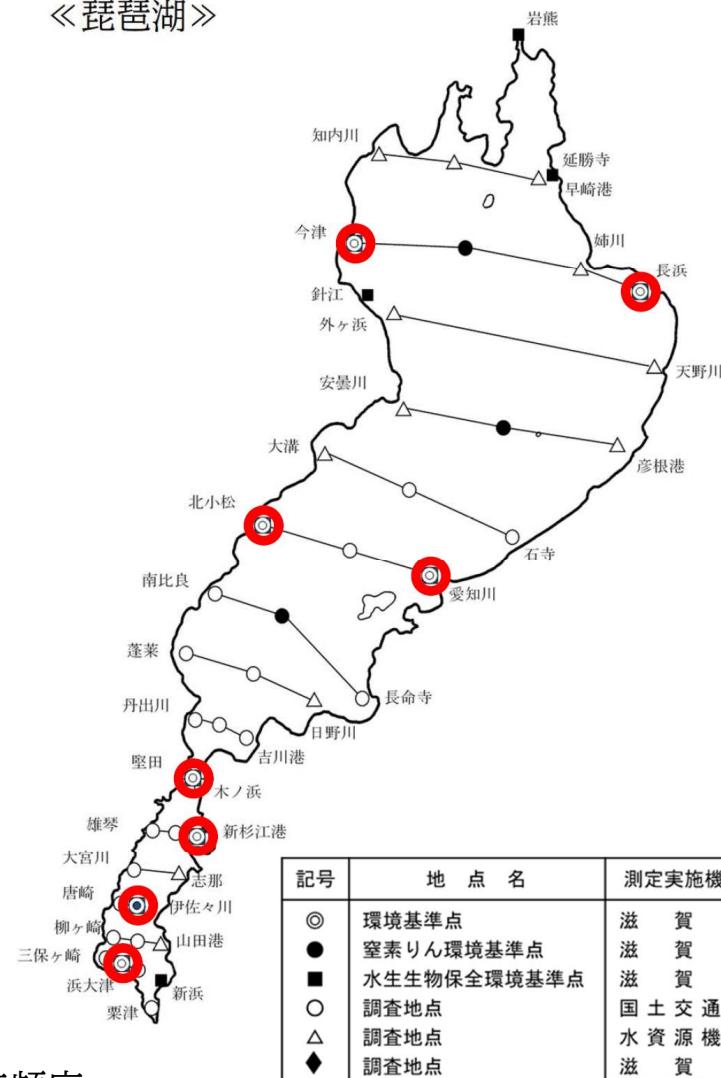


調查頻度

琵琶湖(8地点):年1回測定。

河川 濱田川(2地点):年1回測定

瀬田川を除く24河川:5年で全ての河川を一巡するローテーション調査

《河川》

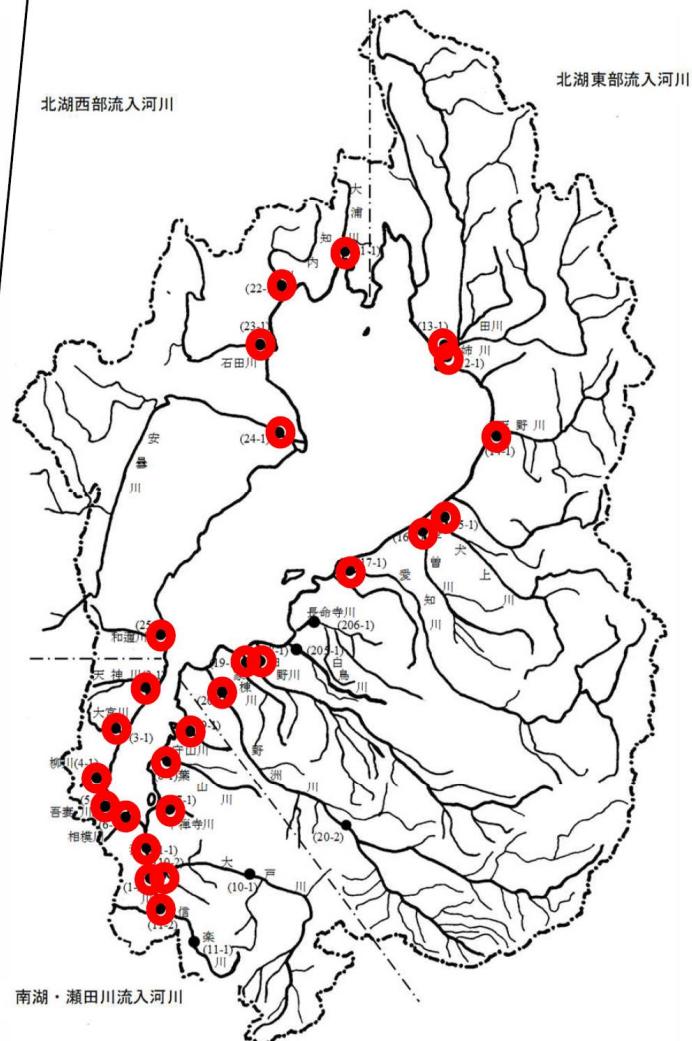

琵琶湖、河川におけるPFOS及びPFOAの調査結果

表：これまでの調査結果

単位：ng/L

水域名	地点統一 番号	平成21年度～ 平成23年度	令和3年度 (年4回採水)	令和4年度 (6月～10月採水)	令和5年度 (6月～9月採水)	令和6年度 (6月～9月採水)	令和7年度 (6月～9月採水)
		最小値～最大値	最小値～最大値				
天神川全域	2-1	13	3～12	9	-	-	-
大宮川全域	3-1	4	<2～4	<2	-	-	-
柳川全域	4-1	13～17	18～24	39	20	-	-
吾妻川全域	5-1	15	5～7	5	-	5	-
相模川全域	6-1	15	9～13	14	-	-	9
十津川全域	7-1	20～29	11～37	31	25	-	-
葉山川全域	8-1	13～26	15～28	16	-	-	-
守山川全域	9-1	12～41	17～37	24	30	-	-
大戸川全域	10-1	-	-	-	-	-	-
	10-2	14～17	11～18	23	-	15	-
信楽川全域	11-1	-	-	-	-	-	-
	11-2	14	5～13	5	-	-	6
姉川本流全域	12-1	1～1	<2～2	<2	-	-	-
田川本流全域	13-1	4	<2～2	<2	-	-	-
天野川本流全域	14-1	5	2～4	3	3	-	-
犬上川本流全域	15-1	3～6	2～3	2	-	3	-
宇曾川本流全域	16-1	5	3～4	3	-	-	4
愛知川本流全域	17-1	9～12	3～6	5	-	-	-
日野川本流全域	18-1	13～20	11～15	11	-	-	-
家棟川本流全域	19-1	20	16～36	25	19	15	-
野洲川本流全域	20-1	19	8～11	3	-	-	9
	20-2	12～15	4～6	3	-	-	-
大浦川全域	21-1	3	<2～2	2	-	-	2
知内川全域	22-1	1	<2～<2	<2	-	<2	-
石田川全域	23-1	N.D	<2～3	<2	<2	-	-
安曇川全域	24-1	N.D	<2～<2	<2	-	-	-
和邇川全域	25-1	11～31	27～33	41	27	-	-
瀬田川全域	1-1	3～14※	6～6	12	6	5	4
	1-51	14※	4～6	5	3	5	4
北湖	-	3～11※	4～5	4～5	4～5	4～4	4～4
南湖	-	3～31※	5～11	5～12	5～10	4～6	4～8

※瀬田川全域、北湖および南湖は、平成21年度～平成27年度の値