


高架水槽配管アスベスト含有調査

採取位置図

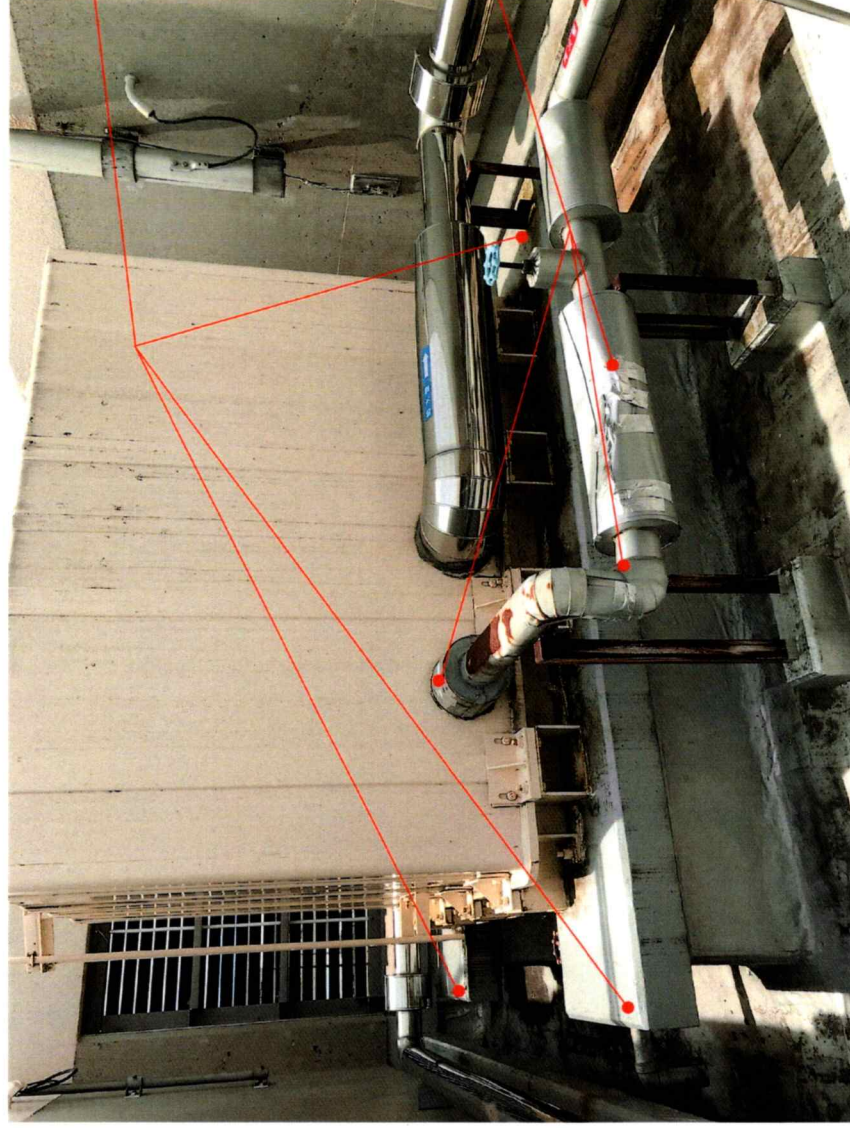

立上り 防水塗材・下地調整材

消火管配管部 保温材

凡例

アスベスト含有建材

試験成績書

滋賀県立八日市南高等学校長 様

発行番号 JFF1352-001
発行日 2026年06月26日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)
環境計量証明事業(騒音登録第4号)
環境計量証明事業(振動登録第6号)
株式会社 日吉
〒523-8555
滋賀県近江八幡市北之本町908番地
TEL 0748-32-5001(直通)
FAX 0748-32-4192
試験管理者 山本 紘史
日本作業環境測定協会 石綿分析技術評価事業
評価区分3 Aランク

2026年6月19日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。
1. 試料情報

業務名称 : 高架水槽配管アスベスト含有調査
試料採取場所 : 八日市南高等学校 屋外 高架水槽 消火管配管部
試料名 : 保温材
採取日 : 2026年06月19日
採取者 : 株式会社日吉 大西祐摩
試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481-2:2016「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	定量試験結果(%)	備考
クリソタイル	不検出	——	
アモサイト	不検出	——	
クロシドライト	不検出	——	
アンソフィライト	不検出	——	
トレモライト / アクチノライト	不検出	——	

定量下限:0.1%

試験成績書

滋賀県立八日市南高等学校長 様

発行番号 JFF1352-002
発行日 2026年06月26日

滋賀県環境保全協会指定分析機関
環境計量証明事業(濃度登録第6号)
環境計量証明事業(騒音登録第6号)
環境計量証明事業(振動登録第6号)

株式会社 日吉
〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之町908番地
TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

試験管理者 山本 紘史

日本作業環境測定協会 石綿分析技術評価事業
評価区分3 Aランク

2026年6月19日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

1. 試料情報

業務名称 : 高架水槽配管アスベスト含有調査

試料採取場所 : 八日市南高等学校 屋外 高架水槽 立上り

試料名 : 防水塗材・下地調整材

採取日 : 2026年06月19日

採取者 : 株式会社日吉 大西祐摩

試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析
(JIS A 1481-2:2016「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

2. 試験結果

アスベストの種類	定性試験結果	定量試験結果(%)	備考
クリソタイル	不検出	——	
アモサイト	不検出	——	
クロシドライト	不検出	——	
アンソフィライト	不検出	——	
トレモライト / アクチノライト	不検出	——	

定量下限:0.1%