

ふりがな いとう


歯科医院名

伊藤デンタルクリニック

診療科目 : 歯科・小児歯科

歯科医師 : 伊藤 宗寛

《地図》

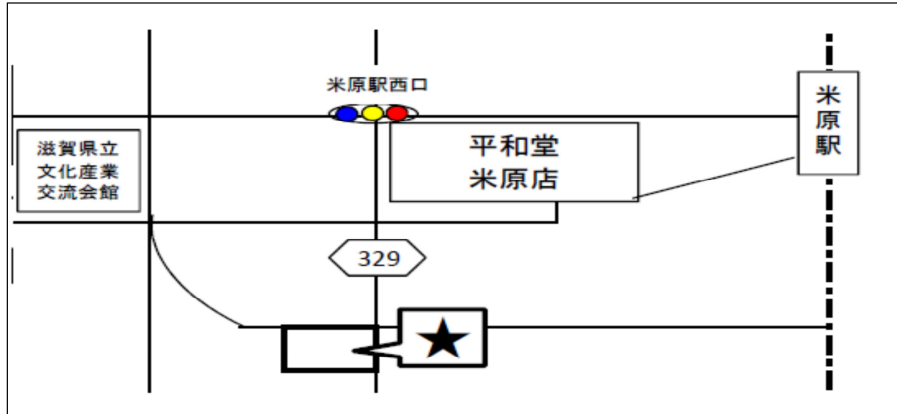

●住所 米原市梅ヶ原栄47

●TEL 0749-52-4102 ●FAX 0749-52-8170

《診察時間》

		月	火	水	木	金	土	日	備考
午前	9:00~12:30	○	○	○	△	○	○	△	△: 午前9:00から 午後3:00まで
午後	2:00~7:30	○	○	○	△	○	○	△	

予約制の有無	有	キッズルームの有無	有
訪問診療	○	個室の診療室	無
歯科衛生士の有無	有	車イスの常備	無
補助犬の同伴	有	スタッフ介助	有

《知的・発達障害者（児）への配慮》

事前に本人の苦手や得意な事、診察への希望等の相談	○	歯科医院の雰囲気慣れるための通院	○
診療台で徐々に機械音、照明等に慣れさせる練習	○	絵カード等の作成、使用	○
治療終了後の定期受診・歯や口の健康管理	○	待ち時間短縮のための診察時間の配慮	○
視覚・聴覚的な配慮	○	笑気	×

《利用設備》

44 伊藤デンタルクリニック

項目	詳細	項目	詳細		
出入口	段差	有 (15cm3段)	入口の有効幅	引き戸 (77cm)	
	スロープ	有 (高さ 53cm 幅 121cm 長さ 393cm)	段差	無	
	手すり	有	ペーパーの位置	右	
玄関	ドアの種類	自動 (タッチ式)	トイレ	車イス対応	有
	ドアの形状	引き戸 (片引き)		オストメイト対応	無
	ドアの有効幅	89cm		自動洗浄便座	無
	靴脱ぎ場	四角 (たて 125cm×よこ 130cm)		ベビーシート	無
	車イス回転幅	有		ベビーチェア	無
	段差	無		外の洗面台	有
	スロープ	無		非常呼出ボタン	無
待合室	ドアの種類	ドア無し	トイレ・その他	可撤式手すり有り	
	ドアの形状	ドア無し	建物の情報	診察室の階層	1階
	ドアの有効幅	ドア無し		玄関インターホン	有
	段差	無		駐車場	有 (11台)
	通路有効幅	90cm		駐車場・障害者専用	有 (1台)
受付カウンターの高さ	112.5cm				
診察室	ドアの種類	ドア無し	その他	レントゲン室有効通路幅・入口幅	76cm
	ドアの形状	ドア無し		車イスのままの診療装置等	無
	ドアの有効幅	ドア無し		介護ヘルパー同伴時の受診時間の配慮	○
	出入口の段差	無			
通路の有効幅	99.5cm				

※ベビーシート・おむつ交換が可能、ベビーチェア・幼児を固定できるイス

《備考》・受付カウンター 車いす対応可。
・車いすのままの診療可。

ふりがな おうみすみだ


歯科医院名

近江スミダ歯科医院

診療科目 : 歯科・小児歯科

歯科医師 : 角田和芳・角田律子

《地図》

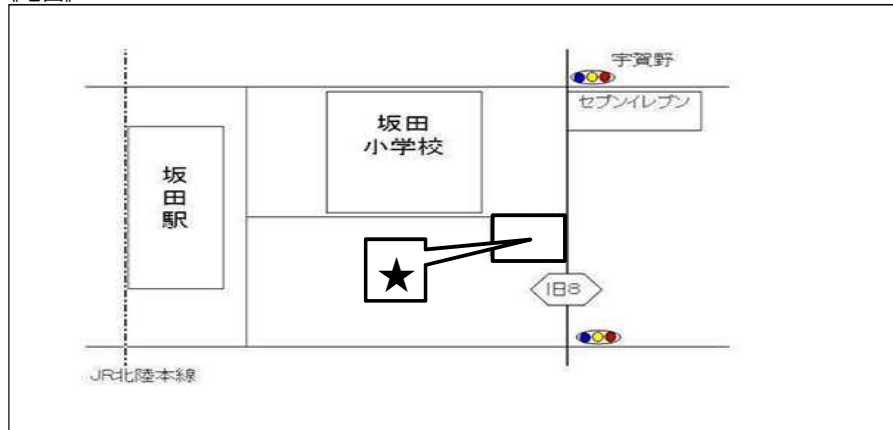

●住所 米原市宇賀野267-1

●TEL 0749-52-4181 ●FAX 0749-52-4100

《診察時間》

		月	火	水	木	金	土	日	備考
午前	9:00~12:00	○	○	○	△	○	○	△	
午後	2:00~6:30	○	○	○	△	○	○	△	

予約制の有無	有	キッズルームの有無	無
訪問診療	○	個室の診療室	無
歯科衛生士の有無	有	車イスの常備	無
補助犬の同伴	可	スタッフ介助	有

《知的・発達障害者（児）への配慮》

事前に本人の苦手や得意な事、診察への希望等の相談	○	歯科医院の雰囲気慣れるための通院	○
診療台で徐々に機械音、照明等に慣れさせる練習	○	絵カード等の作成、使用	○
治療終了後の定期受診・歯や口の健康管理	○	待ち時間短縮のための診察時間の配慮	○
視覚・聴覚的な配慮	○	笑気	×

《利用設備》

45 近江スミダ歯科医院

項目	詳細	項目	詳細		
出入口	段差	有（15cm4段）放射線状式	入口の有効幅	引き戸（95cm）	
	スロープ	有（長さ300cm高さ60cm幅100cm）	段差	無	
	手すり	無	ペーパーの位置	左・右	
玄関	ドアの種類	自動（センサー式）	トイレ	車イス対応	有
	ドアの形状	引き戸（片引き）		オストメイト対応	無
	ドアの有効幅	77cm		自動洗浄便座	有
	靴脱ぎ場	四角（124cm×144cm）		ベビーシート	無
	車イス回転幅	有		ベビーチェア	無
	段差	有（14cm1段）		外の洗面台	無
	スロープ	有（長さ94cm高さ14cm幅75cm）		非常呼出ボタン	無
待合室	ドアの種類	手動	建物の情報	トイレ・その他	
	ドアの形状	開き戸（両開き）		診察室の階層	1階
	ドアの有効幅	80cm		玄関インターホン	有（階段の上にある）
	段差	無		駐車場	有（19台）
	通路有効幅	75cm		駐車場・障害者専用	無
診察室	受付カウンターの高さ	104cm	その他	レントゲン室有効通路幅・入口幅	75cm
	ドアの種類	手動		車イスのままの診療装置等	無
	ドアの形状	引き戸（片引き）		介護ヘルパー同伴時の受診時間の配慮	○
	ドアの有効幅	75cm			
出入口の段差	無				
通路の有効幅	72cm				

※ベビーシート・おむつ交換が可能、ベビーチェア・幼児を固定できるイス

《備考》ヘルパー有資格スタッフ有り

ふりがな き た む ら


歯科医院名

きたむら歯科医院

診療科目 : 歯科・小児歯科

歯科医師 : 北村鉄也 北村香織

《地図》

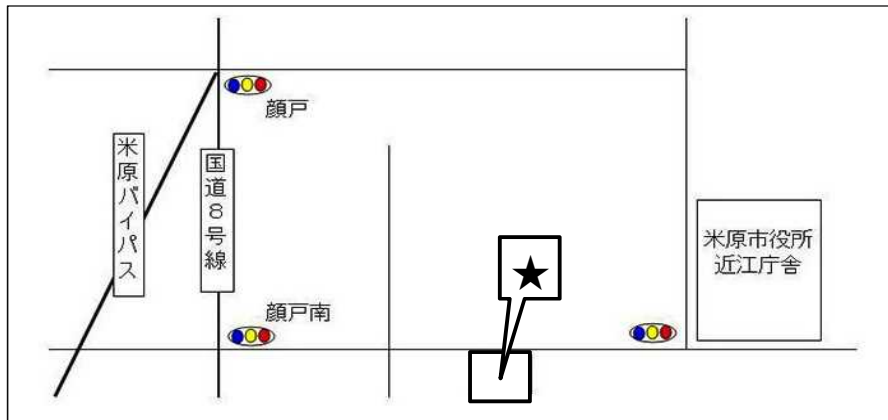

●住所 米原市顔戸615-4

●TEL 0749-52-6666 ●FAX 0749-52-9300

《診察時間》

		月	火	水	木	金	土	日	備考
午前	9:00~1:00	○	○	○	○	○	○	△	△: 午後 2:30~5:00
午後	2:30~6:00	○	○	○	△	○	△		

予約制の有無	有	キッズルームの有無	有
訪問診療	○	個室の診療室	有
歯科衛生士の有無	有	車イスの常備	無
補助犬の同伴	不可	スタッフ介助	有

《知的・発達障害者（児）への配慮》

事前に本人の苦手や得意な事、診察への希望等の相談	○	歯科医院の雰囲気慣れるための通院	○
診療台で徐々に機械音、照明等に慣れさせる練習	○	絵カード等の作成、使用	○
治療終了後の定期受診・歯や口の健康管理	○	待ち時間短縮のための診察時間の配慮	○
視覚・聴覚的な配慮	○	笑気	×

《利用設備》

46 きたむら歯科医院

項目	詳細	項目	詳細		
出入口	段差	有 (9~12cm3段)・ふみづら 11.5	入口の有効幅	引き戸 (80.5cm)	
	スロープ	有 (長さ 490cm 高さ 32.5cm)	段差	無	
	手すり	有	ペーパーの位置	右	
玄関	ドアの種類	自動 (センサー式・タッチ式)	トイレ	車イス対応	有
	ドアの形状	引き戸 (片引き)		オストメイト対応	無
	ドアの有効幅	88cm		自動洗浄便座	有
	靴脱ぎ場	変形 (よこ 155cm)		ベビーシート	無
	車イス回転幅	有		ベビーチェア	無
	段差	有 (12cm1段)		外の洗面台	有
	スロープ	有 (長さ 81cm 高さ 12cm 幅 95cm)		非常呼出ボタン	有
待合室	ドアの種類	自動 (タッチ式)	建物の情報	トイレ・その他	手すり (可動有)
	ドアの形状	引き戸 (片引き)		診察室の階層	1階
	ドアの有効幅	85cm		玄関インターホン	無
	段差	無		駐車場	有 (10台)
	通路有効幅	109cm		駐車場・障害者専用	1台
	受付カウンターの高さ	100cm			
診察室	ドアの種類	ドア無し	その他	レントゲン室有効通路幅・入口幅	90cm
	ドアの形状	ドア無し		車イスのままの診療装置等	入口のドアの幅、85cm (室内は 90cm)
	ドアの有効幅	120cm			
	出入口の段差	無		介護ヘルパー同伴時の受診時間の配慮	○
通路の有効幅	90cm				

※ベビーシート・おむつ交換が可能、ベビーチェア・幼児を固定できるイス

《備考》


ふりがな こばやし

こばやし歯科医院

診療科目： 歯科・小児歯科

歯科医師： 小林 永策

《地図》

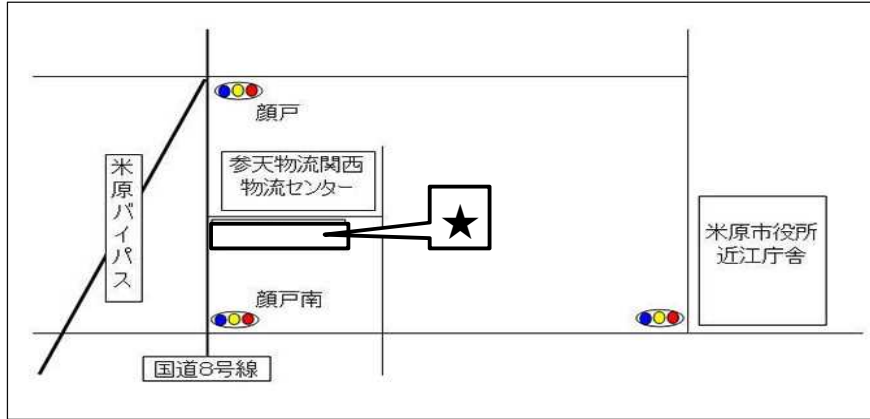

●住所 米原市顔戸681-1

●TEL 0749-52-6655 ●FAX 0749-52-6655

《診察時間》

		月	火	水	木	金	土	日	備考
午前	9:30~12:30	○	○	△	○	○	○	△	△：午後2:30~6:30
午後	2:30~8:00	○	○	△	○	○	△	△	

予約制の有無	有	キッズルームの有無	有
訪問診療	×	個室の診療室	無
歯科衛生士の有無	有	車イスの常備	無
補助犬の同伴	可	スタッフ介助	有

《知的・発達障害者（児）への配慮》

事前に本人の苦手や得意な事、診察への希望等の相談	○	歯科医院の雰囲気慣れるための通院	○
診療台で徐々に機械音、照明等に慣れさせる練習	○	絵カード等の作成、使用	○
治療終了後の定期受診・歯や口の健康管理	○	待ち時間短縮のための診察時間の配慮	○
視覚・聴覚的な配慮	○	笑気	×

《利用設備》 (単位：cm)

47 こばやし歯科医院

項目	詳細	項目	詳細		
出入口	段差	無	入口の有効幅	引き戸(66cm)	
	スロープ	無	段差	無	
	手すり	無	ペーパーの位置	右	
玄関	ドアの種類	自動(タッチ式)	トイレ	車イス対応	有
	ドアの形状	引き戸(両引き)		オストメイト対応	無
	ドアの有効幅	130cm		自動洗浄便座	無
	靴脱ぎ場	四角(たて110cm×よこ184cm)		ベビーシート	無
	車イス回転幅	有		ベビーチェア	無
	段差	有		外の洗面台	有
	スロープ	有(長さ200cm高さ15cm幅95cm)		非常呼出ボタン	無
待合室	ドアの種類	手動	建物の情報	トイレ・その他	
	ドアの形状	引き戸(片引き)		診察室の階層	1階
	ドアの有効幅	76cm		玄関インターホン	無
	段差	無		駐車場	有(9台)
	通路有効幅	205cm		駐車場・障害者専用	無
	受付カウンターの高さ	105cm			
診察室	ドアの種類	手動	その他	レントゲン室有効通路幅・入口幅	72cm
	ドアの形状	開き戸(両開き)		車イスのままの診療装置等	有(車いす幅50cm以内ならOKです)
	ドアの有効幅	101cm		介護ヘルパー同伴時の受診時の配慮	○
	出入口の段差	無			
	通路の有効幅	121cm			

※ベビーシート・おむつ交換が可能、ベビーチェア・幼児を固定できるイス

《備考》

ふりがな す み だ


角田歯科医院

歯科医院名

診療科目 : 歯科・小児歯科

歯科医師 : 角田 円

《地図》

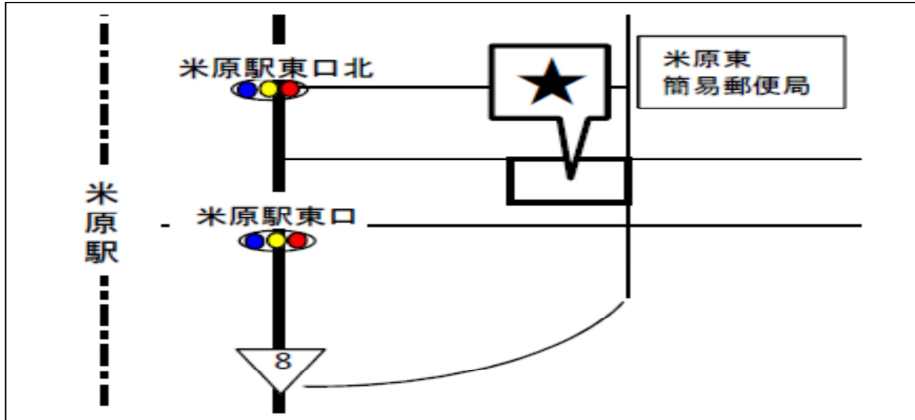

●住所 米原市米原546

●TEL 0749-52-0238 ●FAX 0749-52-3860

《診察時間》

		月	火	水	木	金	土	日	備考
午前	9:00~12:00	○	○	○	○	○	○	△	△: 午後 2:00~5:00
午後	2:00~7:00	○	△	○	△	○	△		

予約制の有無	要予約	キッズルームの有無	無
訪問診療	×	個室の診療室	無
歯科衛生士の有無	無	車イスの常備	無
補助犬の同伴	有	スタッフ介助	有

《知的・発達障害者（児）への配慮》

事前に本人の苦手や得意な事、診察への希望等の相談	○	歯科医院の雰囲気慣れるための通院	○
診療台で徐々に機械音、照明等に慣れさせる練習	○	絵カード等の作成、使用	×
治療終了後の定期受診・歯や口の健康管理	○	待ち時間短縮のための診察時間の配慮	○
視覚・聴覚的な配慮	○	笑気	×

《利用設備》

48 角田歯科医院

項目	詳細	項目	詳細		
出入口	段差	無	入口の有効幅	開き戸 (56cm)	
	スロープ	無	段差	有 (22cm1 段)	
	手すり	無	ペーパーの位置	前	
玄関	ドアの種類	自動	トイレ	車イス対応	無
	ドアの形状	引き戸(片引き)		オストメイト対応	無
	ドアの有効幅	91cm		自動洗浄便座	無
	靴脱ぎ場	四角		ベビーシート	無
	車イス回転幅	無		ベビーチェア	無
	段差	有 (6cm1 段、8cm1 段)		外の洗面台	無
	スロープ	無		非常呼出ボタン	無
待合室	ドアの種類	ドア無し	建物の情報	トイレ・その他	和式
	ドアの形状	ドア無し		診察室の階層	1 階
	ドアの有効幅	ドア無し(入口 74cm)		玄関インターホン	無
	段差	無		駐車場	有 (7 台)
	通路有効幅	73cm		駐車場・障害者専用	無
	受付カウンターの高さ	100cm			
診察室	ドアの種類	手動	その他	レントゲン室有効通路幅・入口幅	54cm
	ドアの形状	引き戸(片引き)		車イスのままの診療装置等	無
	ドアの有効幅	67.5cm		介護ヘルパー同伴時の受診時間の配慮	要相談
	出入口の段差	無			
	通路の有効幅	88cm			

※ベビーシート・おむつ交換が可能、ベビーチェア・幼児を固定できるイス

《備考》

ふりがな まつばら


歯科医院名

松原歯科医院

診療科目 : 歯科

歯科医師 : 松原 徹 ・ 松原温子

《地図》

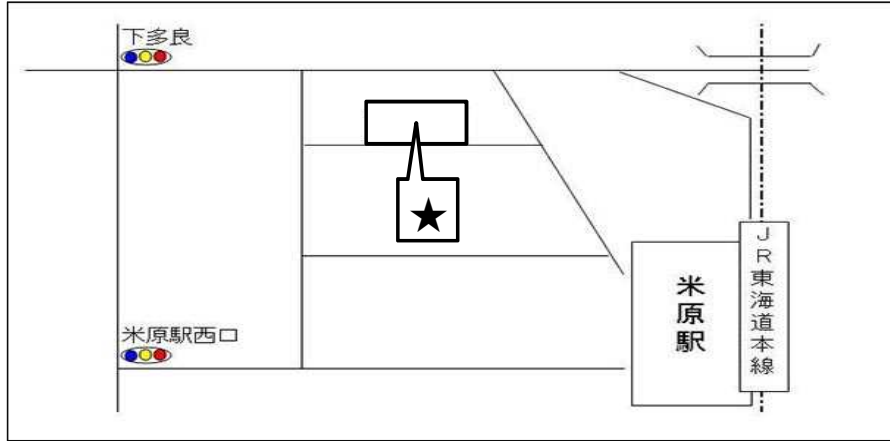

●住所 米原市下多良1-16

●TEL 0749-52-4555 ●FAX 0749-52-2399

《診察時間》

		月	火	水	木	金	土	日	備考
午前	9:00~12:00	○	○	○	△	○	○	△	△: 2:00~4:00
午後	2:00~6:30	○	○	○	△	○	△		

予約制の有無	有	キッズルームの有無	無
訪問診療	○	個室の診療室	無
歯科衛生士の有無	有	車イスの常備	無
補助犬の同伴	可	スタッフ介助	有

《知的・発達障害者（児）への配慮》

事前に本人の苦手や得意な事、診察への希望等の相談	○	歯科医院の雰囲気慣れるための通院	○
診療台で徐々に機械音、照明等に慣れさせる練習	○	絵カード等の作成、使用	○
治療終了後の定期受診・歯や口の健康管理	○	待ち時間短縮のための診察時間の配慮	○
視覚・聴覚的な配慮	×	笑気	×

《利用設備》 (単位: cm)

49 松原歯科医院

項目		詳細	項目		詳細
出入口	段差	有	トイレ	入口の有効幅	外開き (55cm)
	スロープ	無		段差	有 (5cm1段)
	手すり	無		ペーパーの位置	左
玄関	ドアの種類	手動		車イス対応	無
	ドアの形状	開き戸 (両開き)		オストメイト対応	無
	ドアの有効幅	160cm		自動洗浄便座	無
	靴脱ぎ場	四角 (たて90cm×よこ150cm)		ベビーシート	無
	車イス回転幅	有		ベビーチェア	無
	段差	有 (10cm1段) 靴を脱ぐ所		外の洗面台	有
	スロープ	無		非常呼出ボタン	無
待合室	ドアの種類	自動 (センサー式)	トイレ・その他		
	ドアの形状	引き戸 (片引き)	診察室の階層	1階	
	ドアの有効幅	85cm	建物の情報	玄関 インターホン	
	段差	有 (9cm1段)	駐車場	有 (9台)	
	通路有効幅	130cm	駐車場・ 障害者専用	無	
	受付カウンターの高さ	90cm			
診察室	ドアの種類	手動	その他	レントゲン室 有効通路幅・ 入口幅	85cm
	ドアの形状	開き戸 (片開き)		車イスの ままでの 診療装置等	有
	ドアの有効幅	75cm		介護ヘルパー 同伴時の受診時 の配慮	○
	出入口の段差	有 (1.5cm1段)			
	通路の有効幅	110cm			

※ベビーシート・おむつ交換が可能、ベビーチェア・幼児を固定できるイス

《備考》 mail:ayahime@pearl.ocn.ne.jp

歯科医院名

山根歯科医院


診療科目

歯科

歯科医師

山根史考 ・ 山根恭子

《地図》

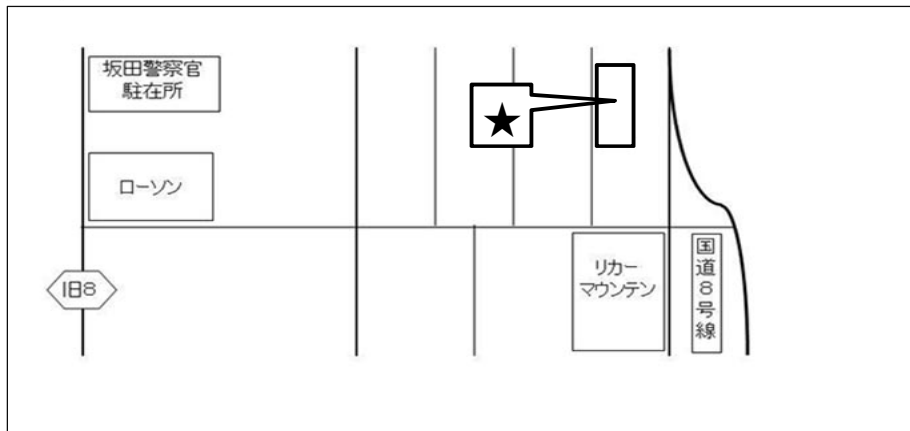

●住所 米原市顔戸1380-2

●TEL 0749-52-5811 ●FAX 0749-52-5801

《診察時間》

		月	火	水	木	金	土	日	備考
午前	9:00~12:30	○	○	○	△	○	○	△	△: 2:30~5:00
午後	2:30~7:00	○	○	○	△	○	△		

予約制の有無	有	キッズルームの有無	有
訪問診療	○	個室の診療室	無
歯科衛生士の有無	有	車イスの常備	有
補助犬の同伴	可	スタッフ介助	有

《知的・発達障害者（児）への配慮》 ※十分とは言えないが、ケースによっては対応可能。

事前に本人の苦手や得意な事、診察への希望等の相談	○	歯科医院の雰囲気慣れるための通院	○
診療台で徐々に機械音、照明等に慣れさせる練習	○	絵カード等の作成、使用	×
治療終了後の定期受診・歯や口の健康管理	○	待ち時間短縮のための診察時間の配慮	○
視覚・聴覚的な配慮	×	笑気	○

《利用設備》 (単位: cm)

50 山根歯科医院

項目	詳細	項目	詳細	
出入口	段差	有 (10cm4段)	入口の有効幅	54cm
	スロープ	無 (移動式スロープ有り)	段差	有
	手すり	有	ペーパーの位置	右
玄関	ドアの種類	手動	車イス対応	無
	ドアの形状	開き戸 (両開き可)	オストメイト対応	無
	ドアの有効幅	77cm	自動洗浄便座	無
	靴脱ぎ場	四角	ベビーシート	無
	車イス回転幅	有	ベビーチェア	無
	段差	有	外の洗面台	有
	スロープ	無 (移動式スロープ有り)	非常呼出ボタン	無
待合室	ドアの種類	ドア無し	トイレ・その他	車イスの方: スタッフ用トイレ使用 (段5cm)
	ドアの形状	ドア無し	診察室の階層	1階
	ドアの有効幅	80cm	玄関インターホン	有
	段差	有 (2cm1段)	駐車場	5台
	通路有効幅	140cm	駐車場・障害者専用	無
	受付カウンターの高さ	105cm		
診察室	ドアの種類	手動	レントゲン室有効通路幅・入口幅	78cm
	ドアの形状	開き戸 (両開き可)	車イスのままの診療装置等	無
	ドアの有効幅	78cm	介護ヘルパー同伴時の受診時の配慮	○
	出入口の段差	無		
通路の有効幅	120cm			

※ベビーシート・おむつ交換が可能、ベビーチェア・幼児を固定できるイス

《備考》